

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๔๒๕๓๕

กรมราชทัณฑ์
๒๒๒ ถนนนนทบุรี ๑
อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตรวจคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนพัฒนาการจัดการน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกที่อยู่ใกล้บริเวณเรือนจำ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งให้กับเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง นั้น

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ ขอส่งผลการดำเนินงานตรวจคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เรือนจำเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรือนจำที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ให้รักษามาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตรงตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับเรือนจำที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ปีละ ๑ ครั้ง ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานและรายงานผลการดำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอได้แจ้งเรือนจำ..... ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

ผู้ว่าราชการจังหวัด ๖๐ แห่ง
ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๔๒๙๙ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ / รจจ.กระบี่
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี/รจจ.กาญจนบุรี/รจอ.ทองผาภูมิ
๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ / รจจ.กาฬสินธุ์
๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น / รจอ.พล
๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี / รจจ.จันทบุรี
๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท / รจจ.ชัยนาท
๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ / รจจ.ชัยภูมิ/รจอ.ภูเขียว
๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร / รจจ.ชุมพร /รจอ.หลังสวน
๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย / รจอ.เทิง
๑๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / รจอ.ฝาง
๑๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง / รจจ.ตรัง
๑๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด / รจจ.ตราด
๑๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / รจอ.แม่สอด
๑๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก / รจจ.นครนายก
๑๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/รจอ.บัวใหญ่/รจอ.สีคิ้ว
๑๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช/รจอ.ทุ่งสง/รจอ.ปากพนัง
๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / รจจ.นนทบุรี
๑๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส / รจจ.นราธิวาส
๑๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน / รจจ.น่าน
๒๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ / รจจ.บึงกาฬ
๒๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ / รจจ.บุรีรัมย์ / รจอ.นางรอง
๒๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี / รจจ.ปทุมธานี / รจอ.ธัญบุรี
๒๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / รจจ.ประจวบคีรีขันธ์
๒๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี/รจจ.ปราจีนบุรี/รจอ กบินทร์บุรี
๒๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา / รจจ.พะเยา
๒๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา / รจจ.พังงา / รจอ.ตะกั่วป่า
๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รจจ.พระนครศรีอยุธยา
๒๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร / รจจ.พิจิตร
๒๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก / รจจ.พิษณุโลก
๓๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ / รจจ.เพชรบูรณ์ / รจอ.หล่มสัก
๓๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ / รจจ.แพร่
๓๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต / รจจ.ภูเก็ต
๓๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม / รจจ.มหาสารคาม
๓๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / รจจ.มุกดาหาร
๓๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน/รจจ.แม่ฮ่องสอน/รจอ.แม่สะเรียง
๓๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา / รจอ.เบตง
๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / รจจ.ยโสธร
๓๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง / รจจ.ระนอง
๓๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด / รจจ.ร้อยเอ็ด
๔๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี / รจอ.ชัยบาดาล
๔๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / รจจ.ลำพูน
๔๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย / รจจ.เลย
๔๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/รจจ.ศรีสะเกษ/รจอ.กันทรลักษณ์
๔๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร/รจจ.สกลนคร/รจอ.สว่างแดนดิน
๔๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา / รจจ.สงขลา / รจอ.นาทวี
๔๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล / รจจ.สตูล
๔๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร / รจจ.สมุทรสาคร
๔๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว / รจจ.สระแก้ว
๔๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี / รจจ.สระบุรี
๕๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี / รจจ.สิงห์บุรี
๕๑. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย / รจจ.สุโขทัย / รจอ.สวรรคโลก
๕๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี / รจจ.สุพรรณบุรี
๕๓. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี / รจอ.เกาะสมุย / รจอ.ไชยา
๕๔. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / รจอ.รัตนบุรี
๕๕. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย / รจจ.หนองคาย
๕๖. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู / รจจ.หนองบัวลำภู
๕๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง / รจจ.อ่างทอง
๕๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ / รจจ.อุตรดิตถ์
๕๙. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี / รจจ.อุทัยธานี
๖๐. ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ / รจจ.อำนาจเจริญ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมราชทัณฑ์ กองบริการทางการแพทย์ โทร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๔๒๕๑ **วันที่** ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตรวจคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน

ตามที่ กรมราชทัณฑ์ มีนโยบายในการดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเฝ้าระวังและวางแผนพัฒนาการจัดการน้ำเสียให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนภายนอกที่อยู่ใกล้บริเวณเรือนจำ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งให้กับเรือนจำ ทัณฑสถาน และสถานกักขัง นั้น

ในการนี้ กรมราชทัณฑ์ ขอส่งผลการดำเนินงานตรวจคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เรือนจำเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เรือนจำที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ให้รักษามาตรฐานและตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ตรงตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง สำหรับเรือนจำที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับการตรวจคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ให้ดำเนินการประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย ปีละ ๑ ครั้ง ให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานและรายงานผลการดำเนินงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวจารัตน์ จินตกานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมราชทัณฑ์

ผู้บัญชาการเรือนจำ ผู้อำนวยการทัณฑสถาน สถานกักขัง และสถานกักกัน ๖๖ แห่ง
ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๔๑๕๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๓. เรือนจำพิเศษพัทยา
๔. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๕. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๖. เรือนจำกลางขอนแก่น
๗. เรือนจำกลางเขาบิน
๘. เรือนจำกลางคลองเปรม
๙. เรือนจำกลางคลองไผ่
๑๐. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๑๑. เรือนจำกลางชลบุรี
๑๒. เรือนจำกลางเชียงราย
๑๓. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๑๔. เรือนจำกลางตาก
๑๕. เรือนจำกลางนครปฐม
๑๖. เรือนจำกลางนครพนม
๑๗. เรือนจำกลางนครราชสีมา
๑๘. เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช
๑๙. เรือนจำกลางนครสวรรค์
๒๐. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๑. เรือนจำกลางปัตตานี
๒๒. เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๒๓. เรือนจำกลางพัทลุง
๒๔. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๒๕. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๖. เรือนจำกลางยะลา
๒๗. เรือนจำกลางระยอง
๒๘. เรือนจำกลางราชบุรี
๒๙. เรือนจำกลางลพบุรี
๓๐. เรือนจำกลางลำปาง
๓๑. เรือนจำกลางสงขลา
๓๒. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๓๓. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๓๔. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๓๕. เรือนจำกลางสุรินทร์
๓๖. เรือนจำกลางอุดรธานี
๓๗. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๓๘. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๓๙. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๔๐. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๔๑. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๔๒. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา
๔๓. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๔๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๔๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๔๖. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๔๗. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๔๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๔๙. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๕๐. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๕๑. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๕๒. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง
๕๓. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๕๔. ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๕๕. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๕๖. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๕๗. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๕๘. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๕๙. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา
๖๐. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๖๑. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๖๒. สถานกักขังกลางจังหวัดตราด
๖๓. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖๔. สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี
๖๕. สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด
๖๖. สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง



ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๔๖๔๓

ถึง

กรมราชทัณฑ์ ขอส่งสำเนาหนังสือ ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๔๖๔๕ ลงวันที่ ๗๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
เรื่อง แจ้งผลการดำเนินงานตรวจคุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้งทางห้องปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ฉะนั้น จึงขอส่งสำเนาหนังสือดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป



กองบริการทางการแพทย์
กลุ่มงานส่งเสริมอนามัย
โทร./โทรสาร ๐ ๒๙๖๗ ๓๓๕๔

เรือนจำจังหวัด / เรือนจำอำเภอ ๗๖ แห่ง
ที่ ยธ ๐๗๐๕.๒/๔๖๕๓ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

๑. เรือนจำจังหวัดกระบี่ / จังหวัดกระบี่
๒. เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี / จังหวัดกาญจนบุรี
๓. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์ / จังหวัดกาฬสินธุ์
๔. เรือนจำจังหวัดจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
๕. เรือนจำจังหวัดชัยนาท / จังหวัดชัยนาท
๖. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ / จังหวัดชัยภูมิ
๗. เรือนจำจังหวัดชุมพร / จังหวัดชุมพร
๘. เรือนจำจังหวัดตรัง / จังหวัดตรัง
๙. เรือนจำจังหวัดตราด / จังหวัดตราด
๑๐. เรือนจำจังหวัดนครนายก / จังหวัดนครนายก
๑๑. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี / จังหวัดนนทบุรี
๑๒. เรือนจำจังหวัดนราธิวาส / จังหวัดนราธิวาส
๑๓. เรือนจำจังหวัดน่าน / จังหวัดน่าน
๑๔. เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ / จังหวัดบึงกาฬ
๑๕. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ / จังหวัดบุรีรัมย์
๑๖. เรือนจำจังหวัดปทุมธานี / จังหวัดปทุมธานี
๑๗. เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๑๘. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๑๙. เรือนจำจังหวัดพะเยา / จังหวัดพะเยา
๒๐. เรือนจำจังหวัดพังงา / จังหวัดพังงา
๒๑. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา / จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒๒. เรือนจำจังหวัดพิจิตร / จังหวัดพิจิตร
๒๓. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก / จังหวัดพิษณุโลก
๒๔. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ / จังหวัดเพชรบูรณ์
๒๕. เรือนจำจังหวัดแพร่ / จังหวัดแพร่
๒๖. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต / จังหวัดภูเก็ต
๒๗. เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม / จังหวัดมหาสารคาม
๒๘. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร / จังหวัดมุกดาหาร
๒๙. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓๐. เรือนจำจังหวัดยโสธร / จังหวัดยโสธร
๓๑. เรือนจำจังหวัดระนอง / จังหวัดระนอง
๓๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด / จังหวัดร้อยเอ็ด
๓๓. เรือนจำจังหวัดลำพูน / จังหวัดลำพูน
๓๔. เรือนจำจังหวัดเลย / จังหวัดเลย
๓๕. เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ / จังหวัดศรีสะเกษ
๓๖. เรือนจำจังหวัดสกลนคร / จังหวัดสกลนคร
๓๗. เรือนจำจังหวัดสงขลา / จังหวัดสงขลา
๓๘. เรือนจำจังหวัดสตูล / จังหวัดสตูล
๓๙. เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร / จังหวัดสมุทรสาคร
๔๐. เรือนจำจังหวัดสระแก้ว / จังหวัดสระแก้ว
๔๑. เรือนจำจังหวัดสระบุรี / จังหวัดสระบุรี
๔๒. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี / จังหวัดสิงห์บุรี
๔๓. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย / จังหวัดสุโขทัย
๔๔. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสุพรรณบุรี
๔๕. เรือนจำจังหวัดหนองคาย / จังหวัดหนองคาย
๔๖. เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู / จังหวัดหนองบัวลำภู
๔๗. เรือนจำจังหวัดอ่างทอง / จังหวัดอ่างทอง
๔๘. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ / จังหวัดอุตรดิตถ์
๔๙. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี / จังหวัดอุทัยธานี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ / จังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี / จังหวัดปราจีนบุรี
๕๒. เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์ / จังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. เรือนจำอำเภอเกาะสมุย / จังวัดสุราษฎร์ธานี
๕๔. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล / จังหวัดลพบุรี
๕๕. เรือนจำอำเภอไชยา / จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๖. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า / จังหวัดพังงา
๕๗. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ / จังหวัดกาญจนบุรี
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง/เรือนจำอำเภอปากพนัง/
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๕๙. เรือนจำอำเภอเทิง / จังหวัดเชียงราย
๖๐. เรือนจำอำเภอธัญบุรี / จังหวัดปทุมธานี
๖๑. เรือนจำอำเภอนางรอง / จังหวัดบุรีรัมย์
๖๒. เรือนจำอำเภอนาทวี / จังหวัดสงขลา
๖๓. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ / จังหวัดนครราชสีมา
๖๔. เรือนจำอำเภอเบตง / จังหวัดยะลา
๖๕. เรือนจำอำเภอฝาง / จังหวัดเชียงใหม่
๖๖. เรือนจำอำเภอพล / จังหวัดขอนแก่น
๖๗. เรือนจำอำเภอภูเขียว / จังหวัดชัยภูมิ
๖๘. เรือนจำอำเภอแม่สอด / จังหวัดตาก
๖๙. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง / จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๗๐. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี / จังหวัดสุรินทร์
๗๑. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก / จังหวัดสุโขทัย
๗๒. เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน / จังหวัดสกลนคร
๗๓. เรือนจำอำเภอสีคิ้ว / จังหวัดนครราชสีมา
๗๔. เรือนจำอำเภอหล่มสัก / จังหวัดเพชรบูรณ์
๗๕. เรือนจำอำเภอหลังสวน / จังหวัดชุมพร

ผลุการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้งของเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อาคารประเภท ก

โดยกองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	เรือนจำและทัณฑสถาน	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก (ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป)																			สรุป
		pH		TDS		SS		settleable Solids		FOG		TKN		Sulfide		BOD		COD	Coliforms	Fecal Coliforms	
	เกณฑ์มาตรฐานน้ำเสีย น้ำทิ้ง	๕-๙	สรุป	<๕๐๐	สรุป	< ๓๐	สรุป	< ๐.๕	สรุป	< ๒๐	สรุป	< ๓๕	สรุป	< ๑.๐	สรุป	< ๒๐	สรุป	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	
๑	เรือนจำกลางเชียงราย	๗.๕	ผ่าน	๒๘๒	ผ่าน	๒๔	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑.๖	ผ่าน	๔๙.๘๖	ไม่ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๗	ผ่าน	๘๔	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๒	เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา	๗.๙	ผ่าน	๕๓๐	ไม่ผ่าน	๕๕	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑.๔	ผ่าน	๓๕.๙๗	ไม่ผ่าน	๐	ผ่าน	๓๑	ไม่ผ่าน	๑๓๐	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๓	เรือนจำกลางนครพนม	๗.๖	ผ่าน	๔๒๖	ผ่าน	๕๕	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๔.๔	ผ่าน	๗๓.๗๗	ไม่ผ่าน	๐.๔๗	ผ่าน	๖๐	ไม่ผ่าน	๑๙๕	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๔	เรือนจำกลางสุรินทร์	๖.๙	ผ่าน	๑๒๑	ผ่าน	๑๓	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๐.๔	ผ่าน	๓.๒๘	ผ่าน	๐	ผ่าน	๔	ผ่าน	๓๕	๑๗๐๐	๑๓๐	ผ่าน
๕	เรือนจำกลางยะลา	๗	ผ่าน	๒๐๗	ผ่าน	๓๕	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๒.๒	ผ่าน	๑๓.๙๑	ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๔	ผ่าน	๗๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๖	เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร	๗.๗	ผ่าน	๑,๗๙๗	ไม่ผ่าน	๒๘	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๐.๒	ผ่าน	๒.๑๗	ผ่าน	๐	ผ่าน	๔	ผ่าน	๗๖	>๑๖,๐๐๐	๒,๔๐๐	ไม่ผ่าน
๗	เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	๗.๙	ผ่าน	๖๐๖	ไม่ผ่าน	๑๐	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๔.๒	ผ่าน	๖๓.๖๑	ไม่ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๗	ผ่าน	๑๐๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๘	เรือนจำจังหวัดสระแก้ว	๗.๓	ผ่าน	๒๑๐	ผ่าน	๒๕	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๐.๗	ผ่าน	๓	ผ่าน	๐	ผ่าน	๙	ผ่าน	๑๐๐	๑๔	<๑.๘	ผ่าน
๙	เรือนจำจังหวัดจันทบุรี	๔.๗	ไม่ผ่าน	๓๓๒	ผ่าน	๑๐๖	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๓๕	ไม่ผ่าน	๑๓.๑๙	ผ่าน	๐	ผ่าน	๓๓๗	ไม่ผ่าน	๕๔๐	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๐	เรือนจำจังหวัดตราด	๔.๖	ไม่ผ่าน	๕๓๓	ไม่ผ่าน	๖๑	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๕๐	ไม่ผ่าน	๗.๒๕	ผ่าน	๐.๐๗	ผ่าน	๓๕๔	ไม่ผ่าน	๖๖๘	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๑	เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ	๗.๖	ผ่าน	๕๘๗	ไม่ผ่าน	๓๑	ไม่ผ่าน	๐.๑	ผ่าน	๘.๗	ผ่าน	๕๐.๙๗	ไม่ผ่าน	๐	ผ่าน	๕๕	ไม่ผ่าน	๑๘๑	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๒	เรือนจำจังหวัดยโสธร	๕.๖	ผ่าน	๘๕๓	ไม่ผ่าน	๙๗	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑๔	ผ่าน	๖๓.๖๕	ไม่ผ่าน	๐.๑๓	ผ่าน	๔๒๘	ไม่ผ่าน	๖๘๐	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๓	เรือนจำจังหวัดปทุมธานี	๘	ผ่าน	๕๐๐	ผ่าน	๑๑	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๒.๖	ผ่าน	๒๓.๑	ผ่าน	๐.๐๔	ผ่าน	๓๔	ไม่ผ่าน	๑๑๒	๑๗๐.๐๐	๔๙.๐๐	ไม่ผ่าน
๑๔	เรือนจำอำเภอธัญบุรี	๗.๖	ผ่าน	๕๕๓	ไม่ผ่าน	๕๙	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑๗	ผ่าน	๒๗.๖๔	ผ่าน	๐.๑๙	ไม่ผ่าน	๕๐	ไม่ผ่าน	๒๑๔	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๕	เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน	๘.๖	ผ่าน	๙๓๐	ไม่ผ่าน	๕๑	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑.๘	ผ่าน	๒๑.๙	ผ่าน	๐	ผ่าน	๒๓	ไม่ผ่าน	๑๒๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๖	ทัณฑสถานหญิงชลบุรี	๗	ผ่าน	๕๖๐	ไม่ผ่าน	๘๘	ไม่ผ่าน	๑	ไม่ผ่าน	๗๘	ไม่ผ่าน	๕๓.๙๑	ไม่ผ่าน	๐.๔๗	ผ่าน	๒๗๖	ไม่ผ่าน	๔๓๑	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๗	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง	๗.๔	ผ่าน	๕๘๙	ไม่ผ่าน	๒๖	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑.๓	ผ่าน	๒.๐๒	ผ่าน	๐.๓๓	ผ่าน	๑๒	ผ่าน	๙๒	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๘	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง	๗.๑	ผ่าน	๔๐๔	ผ่าน	๒๖	ผ่าน	๑	ไม่ผ่าน	๑๐	ผ่าน	๓๙.๐๖	ไม่ผ่าน	๐.๔๕	ผ่าน	๗๗	ไม่ผ่าน	๒๔๐	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๙	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี	๗.๘	ผ่าน	๗๑๖	ไม่ผ่าน	๑๑	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๐.๓	ผ่าน	๑๙.๒๗	ผ่าน	๐	ผ่าน	๒๙๖	ไม่ผ่าน	๓๙๔	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๒๐	ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา	๘.๘	ผ่าน	๖๕๙	ไม่ผ่าน	๑๗	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๐.๘	ผ่าน	๒๗.๑๘	ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๒	ผ่าน	๕๖	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๒๑	ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง	๘.๘	ผ่าน	๖๐๗	ไม่ผ่าน	๒๖	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑.๕	ผ่าน	๒๔.๐๒	ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๐	ผ่าน	๙๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลการจำแนกประเภทอาคาร มาจากการสำรวจข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) สามารถจำแนกพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

๒. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้งของเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

อาคารประเภท ข

โดยกองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	เรือนจำและทัณฑสถาน	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)																			สรุป
		pH		TDS		SS		settleable Solids		FOG		TKN		Sulfide		BOD		COD	Coliforms	Fecal Coliforms	
เกณฑ์มาตรฐานน้ำเสีย น้ำทิ้ง		๕-๙	สรุป	<๕๐๐	สรุป	< ๔๐	สรุป	< ๐.๕	สรุป	< ๒๐	สรุป	< ๓๕	สรุป	< ๑.๐	สรุป	< ๓๐	สรุป	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	
๑	เรือนจำกลางนครสวรรค์	๗	ผ่าน	๔๙๓	ผ่าน	๘๕	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๒๔	ไม่ผ่าน	๓๙.๙๒	ไม่ผ่าน	๐	ผ่าน	๓๐๕	ไม่ผ่าน	๔๙๒	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๒	เรือนจำกลางลพบุรี	๗.๕	ผ่าน	๓๓๗	ผ่าน	๓๙	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑.๕	ผ่าน	๒๑.๙	ผ่าน	๐	ผ่าน	๒๑	ผ่าน	๘๔	>๑๖,๐๐๐	๕,๔๐๐	ผ่าน
๓	เรือนจำกลางปัตตานี	๗.๒	ผ่าน	๕,๔๘๙	ไม่ผ่าน	๒๖	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๓.๕	ผ่าน	๓๑.๗๓	ผ่าน	๐.๑	ผ่าน	๓๒	ไม่ผ่าน	๑๕๐	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๔	เรือนจำจังหวัดแพร่	๗.๓	ผ่าน	๓๘๘	ผ่าน	๔๙	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๙๑	ไม่ผ่าน	๒๗.๔๕	ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๑๔	ไม่ผ่าน	๒๙๗	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๕	เรือนจำจังหวัดพิจิตร	๖.๙	ผ่าน	๔๖๗	ผ่าน	๑๐๑	ไม่ผ่าน	๑๐	ไม่ผ่าน	๗๒.๗	ไม่ผ่าน	๕๙.๖๘	ไม่ผ่าน	๐.๓	ผ่าน	๒๕๒	ไม่ผ่าน	๖๔๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๖	เรือนจำจังหวัดเลย	๖.๙	ผ่าน	๕๔๘	ไม่ผ่าน	๓๓	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๓๙.๙	ไม่ผ่าน	๓๐.๒๔	ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๒๗	ไม่ผ่าน	๒๗๕	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๗	เรือนจำจังหวัดหนองคาย	๖.๔	ผ่าน	๓๓๕	ผ่าน	๖๖	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๒๐.๙	ไม่ผ่าน	๘.๓๒	ผ่าน	๐.๒	ผ่าน	๑๕๓	ไม่ผ่าน	๒๑๑	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๘	เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ	๔.๒	ไม่ผ่าน	๕๕๙	ไม่ผ่าน	๑๖๕	ไม่ผ่าน	๐.๖	ไม่ผ่าน	๒๘.๑	ไม่ผ่าน	๑๔.๙๔	ผ่าน	๐.๒	ผ่าน	๕๖๖	ไม่ผ่าน	๙๖๑	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๙	ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา	๗.๕	ผ่าน	๓๑๓	ผ่าน	๙	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑.๑	ผ่าน	๖.๙	ผ่าน	๐	ผ่าน	๖	ผ่าน	๓๒	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ผ่าน
๑๐	สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง	๗.๒	ผ่าน	๙๐	ผ่าน	๑๓	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๐.๗	ผ่าน	๐.๕๗	ผ่าน	๐	ผ่าน	๔	ผ่าน	๒๑	๕,๔๐๐	๗๐	ผ่าน
๑๑	สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี	๗.๘	ผ่าน	๕๒๙	ไม่ผ่าน	๑๑	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๑	ผ่าน	๓๒.๓	ผ่าน	๐	ผ่าน	๑๙	ผ่าน	๙๘	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๒	สถานกักขังกลางจังหวัดตราด	๗.๘	ผ่าน	๑๗๗	ผ่าน	๑๐	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๓.๑	ผ่าน	๘๒.๒๑	ไม่ผ่าน	๐.๓	ผ่าน	๑๖	ผ่าน	๖๑	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๑๓	สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด	๗.๖	ผ่าน	๘๐๑	ไม่ผ่าน	๑๒	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๓.๙	ผ่าน	๑.๑๔	ผ่าน	๐	ผ่าน	๓๙	ไม่ผ่าน	๖๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลการจำแนกประเภทอาคาร มาจากการสำรวจข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) สามารถจำแนกพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

๒. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้งของเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อาคารประเภท ค

โดยกองห้องปฏิบัติการกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	เรือนจำและทัณฑสถาน	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ค (ตั้งแต่ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร)																			สรุป
		pH		TDS		SS		settleable Solids		FOG		TKN		Sulfide		BOD		COD	Coliforms	Fecal Coliforms	
เกณฑ์มาตรฐานน้ำเสีย น้ำทิ้ง		๕-๙	สรุป	<๕๐๐	สรุป	<๕๐	สรุป	< ๐.๕	สรุป	< ๒๐	สรุป	< ๔๐	สรุป	< ๓.๐	สรุป	< ๔๐	สรุป	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	
๑	เรือนจำจังหวัดน่าน	๗.๕	ผ่าน	๘๒๔	ไม่ผ่าน	๑๘๕	ไม่ผ่าน	๐.๓	ผ่าน	๕๗.๒	ไม่ผ่าน	๑๗๗.๓๗	ไม่ผ่าน	๑.๗๖	ผ่าน	๒๖๔	ไม่ผ่าน	๗๑๕	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน
๒	เรือนจำอำเภอเบตง	๖.๙	ผ่าน	๑๘๔	ผ่าน	๕๗	ไม่ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๓๐	ไม่ผ่าน	๓๒.๒	ผ่าน	๐.๒๓	ผ่าน	๘๓	ไม่ผ่าน	๒๔๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลการจำแนกประเภทอาคาร มาจากการสำรวจข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) สามารถจำแนกพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

๒. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้งของเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยหน่วยงานภายนอก

อาคารประเภท ก

ลำดับ	เรือนจำและทัณฑสถาน	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก (ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป)																			สรุป	หน่วยงาน
		pH		TDS		SS		settleable Solids		FOG		TKN		Sulfide		BOD		COD	Coliforms	Fecal Coliforms		
เกณฑ์มาตรฐานน้ำเสีย น้ำทิ้ง		๕-๙	สรุป	<๕๐๐	สรุป	< ๓๐	สรุป	< ๐.๕	สรุป	< ๒๐	สรุป	< ๓๕	สรุป	< ๑.๐	สรุป	< ๒๐	สรุป	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด		
๑	เรือนจำกลางราชบุรี	๗.๘	ผ่าน	-	-	๕๑๕	ไม่ผ่าน	-	-	๒.๕	ผ่าน	๑๔.๘๑	ผ่าน	ไม่พบ	ผ่าน	๑๓.๙	ผ่าน	-	-	-	ไม่ผ่าน	สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๘
๒	เรือนจำกลาง นครศรีธรรมราช	๗.๒	ผ่าน	๒๗๘	ผ่าน	<๑๕	ผ่าน	<๐.๑	ผ่าน	๐.๕	ผ่าน	๔.๓	ผ่าน	<๐.๒๕	ผ่าน	๔.๓	ผ่าน	๒๕	-	-	ผ่าน	ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์
๓	เรือนจำอำเภอเกาะสมุย	๗.๖	ผ่าน	๖๓๔	ไม่ผ่าน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๙๔	ไม่ผ่าน	๔.๙๘	-	-	ไม่ผ่าน	เทศบาลอำเภอเกาะสมุย
๔	เรือนจำจังหวัดสกลนคร	๗.๔	ผ่าน	๑,๔๙๘	ไม่ผ่าน	๕๘	ไม่ผ่าน	๐.๒	ผ่าน	๒.๑	ผ่าน	๓๗.๘๒	ไม่ผ่าน	๐.๘	ผ่าน	๒๒.๑	ไม่ผ่าน	๒๔๐	>๑๖,๐๐๐	>๙,๒๐๐	ไม่ผ่าน	ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
๕	เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู	๘.๘	ผ่าน	๖๘๘	ไม่ผ่าน	๑๓๐	ไม่ผ่าน	๐.๓	ผ่าน	๘.๒	ผ่าน	๓๘.๕๖	ไม่ผ่าน	๒.๖	ไม่ผ่าน	๖๙.๑	ไม่ผ่าน	๒๕๘.๒	๗๙	๔๙	ไม่ผ่าน	บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น
๖	เรือนจำอำเภอสีคิ้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	ไม่พบ	ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากพารามิเตอร์ไม่ครบ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๗	เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี	๗.๕	ผ่าน	๗๔๘	ไม่ผ่าน	๗๑	ไม่ผ่าน	๐.๑	ผ่าน	๑๘	ผ่าน	๑๘.๘๗	ผ่าน	๐.๓๒	ผ่าน	๗๖	ไม่ผ่าน	๑๕๙	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๐	ไม่ผ่าน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลการจำแนกประเภทอาคาร มาจากการสำรวจข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) สามารถจำแนกพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

๒. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้งของเรือนจำและทัณฑสถาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยหน่วยงานภายนอก

อาคารประเภท ข

ลำดับ	เรือนจำและทัณฑสถาน	ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข (ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร)																			สรุป	หน่วยงาน
		pH		TDS		SS		settleable Solids		FOG		TKN		Sulfide		BOD		COD	Coliforms	Fecal Coliforms		
เกณฑ์มาตรฐานน้ำเสีย น้ำทิ้ง		๕-๙	สรุป	<๕๐๐	สรุป	< ๕๐	สรุป	< ๐.๕	สรุป	< ๒๐	สรุป	< ๓๕	สรุป	< ๑.๐	สรุป	< ๓๐	สรุป	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด	ไม่กำหนด		
๑	เรือนจำกลางนครราชสีมา	๗.๔	ผ่าน	๑๘๒	ผ่าน	๔๓	ไม่ผ่าน	< ๐.๑	ผ่าน	๙	ผ่าน	๑๔.๒	ผ่าน	๐.๐๙	ผ่าน	๕๓	ไม่ผ่าน	๑๑๘	>๑๖,๐๐๐	>๑๖,๐๐๑	ไม่ผ่าน	กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
๒	เรือนจำกลางพัทลุง	๗.๔	ผ่าน	๔๒๐	ผ่าน	๑๖๖	ไม่ผ่าน	-	-	๑๖	ผ่าน	๘๓	ไม่ผ่าน	๑.๙	ไม่ผ่าน	๑๖๑	ไม่ผ่าน	-	-	-	ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากพารามิเตอร์ไม่ครบ	สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๔
๓	เรือนจำจังหวัดนราธิวาส	๗.๕	ผ่าน	๒๗๕	ผ่าน	๑๒๗	ไม่ผ่าน	< ๐.๑	ผ่าน	๑๔.๒	ผ่าน	๑๑๒	ไม่ผ่าน	๐.๙๙	ผ่าน	๑๒๕	ไม่ผ่าน	-	-	-	ไม่ผ่าน	สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๑๖
๔	เรือนจำจังหวัดอ่างทอง	๘.๒	ผ่าน	๔๙๐	ผ่าน	๑๑	ผ่าน	-	-	๐.๙	ผ่าน	๓	ผ่าน	๐.๕	ผ่าน	๗.๔	ผ่าน	-	-	-	ผ่าน	-สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๖
๕	เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม	๗.๑	ผ่าน	๓๗๕	ผ่าน	๓๘	ผ่าน	๐	ผ่าน	๑.๘	ผ่าน	๑๒.๔	ผ่าน	๐.๘๘	ผ่าน	๑๐๐	ไม่ผ่าน	-	-	-	ไม่ผ่าน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
๖	สถานกักขังกลางจังหวัดลำปา	๖.๘	ผ่าน	๑๐๐	ผ่าน	๑๔	ผ่าน	< ๐.๑	ผ่าน	๔.๕	ผ่าน	๐.๔๕	ผ่าน	๐.๕๓	ผ่าน	๑.๐๐	ผ่าน	-	-	-	ผ่าน	สนง.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ ๒

หมายเหตุ : ๑. ข้อมูลการจำแนกประเภทอาคาร มาจากการสำรวจข้อมูลจากแบบประเมินสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ต้องขัง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) สามารถจำแนกพื้นที่ใช้สอยรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคาร

๒. อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๑๒๕ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

รายชื่อเรือนจำ ทัณฑสถานและสถานกักขัง ที่ยังไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๔ แห่ง

๑. เรือนจำกลางขอนแก่น
๒. เรือนจำกลางเขาบิน
๓. เรือนจำกลางคลองเปรม
๔. เรือนจำกลางคลองไผ่
๕. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๖. เรือนจำกลางชลบุรี
๗. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๘. เรือนจำกลางนครปฐม
๙. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๑๐. เรือนจำกลางระยอง
๑๑. เรือนจำกลางลำปาง
๑๒. เรือนจำกลางสงขลา
๑๓. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๑๔. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๑๕. เรือนจำกลางอุดรธานี
๑๖. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๑๗. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๑๘. เรือนจำกลางตาก
๑๙. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๐. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๑. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๒๒. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒๓. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๒๔. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๒๕. เรือนจำพิเศษพัทยา
๒๖. เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒๗. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๒๘. เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๒๙. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๓๐. เรือนจำจังหวัดตรัง
๓๑. เรือนจำจังหวัดนครนายก
๓๒. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๓๓. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
๓๔. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๕. เรือนจำจังหวัดพะเยา
๓๖. เรือนจำจังหวัดพังงา
๓๗. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๘. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
๓๙. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๔๐. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๔๑. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๓. เรือนจำจังหวัดระนอง
๔๔. เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๕. เรือนจำจังหวัดสงขลา
๔๖. เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๔๗. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๔๘. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
๔๙. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๒. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๕๓. เรือนจำจังหวัดชุมพร
๕๔. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
๕๕. เรือนจำจังหวัดสตูล
๕๖. เรือนจำอำเภอไชยา
๕๗. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง
๕๙. เรือนจำอำเภอนางรอง
๖๐. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
๖๑. เรือนจำอำเภอปากพนัง
๖๒. เรือนจำอำเภอฝาง
๖๓. เรือนจำอำเภอภูเขียว
๖๔. เรือนจำอำเภอแม่สอด
๖๕. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
๖๖. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๖๗. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๖๘. เรือนจำอำเภอนาทวี
๖๙. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๗๐. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
๗๑. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๗๒. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๗๓. เรือนจำอำเภอเทิง
๗๔. เรือนจำอำเภอพล
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน
๗๗. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๗๘. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๗๙. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๘๐. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

รายชื่อเรือนจำ ทัณฑสถานและสถานกักขัง ที่ยังไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๔ แห่ง (ต่อ)

๘๑. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๘๒. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๘๓. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๘๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๘๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๘๖. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๘๗. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๘๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๘๙. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๙๐. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๙๑. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๙๒. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๙๓. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๙๔. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายงานผลการทดสอบคุณภาพตัวอย่างน้ำเสีย น้ำทิ้งของเรือนจำและทัณฑสถาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ผลการตรวจวิเคราะห์ฯ ของเรือนจำและทัณฑสถาน โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๓๖ แห่ง สามารถสรุปโดยแยกตามประเภทอาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกอบด้วย ๑๑ พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่า pH ค่าสารละลายได้ทั้งหมด ค่าสารแขวนลอย ค่าตะกอนหนัก ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าไนโตรเจน ค่าซัลไฟล์ ค่า COD ค่า BOD ค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และค่าฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย สรุปได้ดังนี้

๑) อาคารประเภท ก (ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป) จำนวน ๒๑ แห่ง สรุปดังนี้


๑.๑ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำกลางสุรินทร์

๒) เรือนจำจังหวัดสระแก้ว

๑.๒ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๙ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำกลางเชียงราย
๒) เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยา
๓) เรือนจำกลางยะลา
๔) เรือนจำกลางนครพนม
๕) เรือนจำจังหวัดปทุมธานี
๖) เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร
๗) เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
๘) เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๙) เรือนจำจังหวัดตราด
๑๐) เรือนจำจังหวัดบึงกาฬ
๑๑) เรือนจำจังหวัดยโสธร
๑๒) เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน
๑๓) เรือนจำอำเภอธัญบุรี
๑๔) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง
๑๕) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี
๑๖) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง
๑๗) ทัณฑสถานหญิงชลบุรี
๑๘) ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา
๑๙) ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

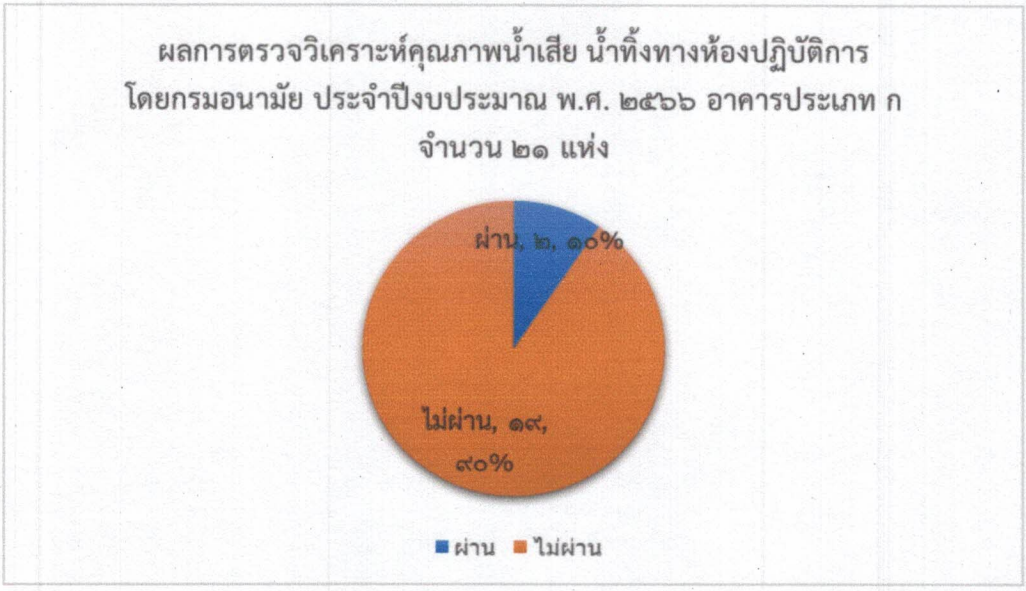

/ ๒) อาคาร...

๒) อาคารประเภท ข (ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร) จำนวน ๑๓ แห่ง สรุปดังนี้

๒.๑ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำกลางลพบุรี

๒) ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา

๓) สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง

๒.๒ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑๐ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำกลางนครสวรรค์

๒) เรือนจำกลางปัตตานี

๓) เรือนจำจังหวัดแพร่

๔) เรือนจำจังหวัดพิจิตร

๕) เรือนจำจังหวัดเลย


๖) เรือนจำจังหวัดหนองคาย

๗) เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

๘) สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี

๙) สถานกักขังกลางจังหวัดร้อยเอ็ด

๑๐) สถานกักขังกลางจังหวัดตราด

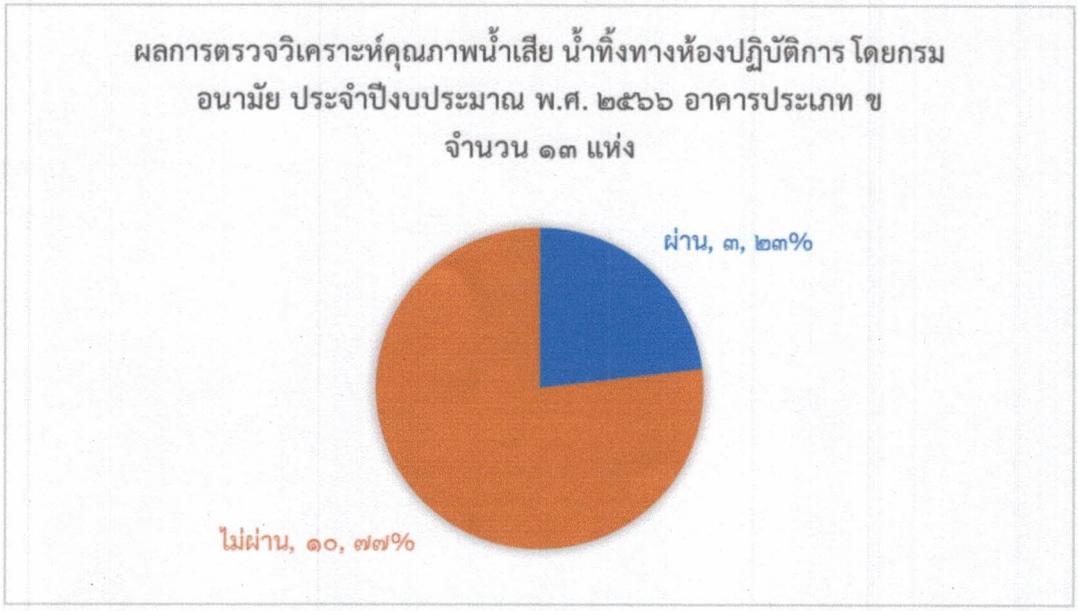


๓) อาคารประเภท ค (ตั้งแต่ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร) จำนวน ๒ แห่ง สรุปดังนี้

มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำจังหวัดน่าน

๒) เรือนจำอำเภอเบตง

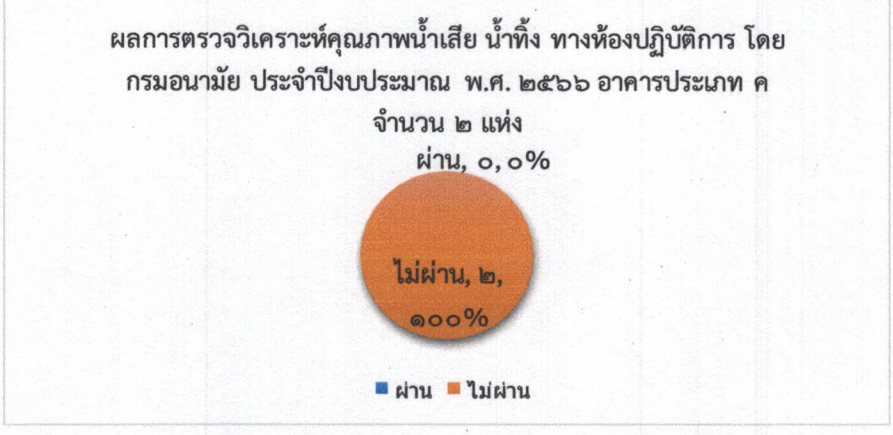

/ ๒. ผลการตรวจ...

๒. ผลการตรวจวิเคราะห์ฯ ของเรือนจำและทัณฑสถาน โดยหน่วยงานภายนอก และมีผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๒ แห่ง สามารถสรุปโดยแยกตามประเภทอาคาร โดยใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกอบด้วย ๘ พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่า pH ค่าสารละลายได้ทั้งหมด ค่าสารแขวนลอย ค่าตะกอนหนัก ค่าน้ำมันและไขมัน ค่าไนโตรเจน ค่าซัลไฟล์ และค่า BOD สรุปได้ดังนี้

๑) อาคารประเภท ก (ตั้งแต่ ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป) จำนวน ๗ แห่ง สรุปดังนี้

๑.๑ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช

๑.๒ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำกลางราชบุรี

๒) เรือนจำจังหวัดสกลนคร


๓) เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู

๔) เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี

๑.๓ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่สามารถสรุปผลได้ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำอำเภอเกาะสมุย

๒) เรือนจำอำเภอสีคิ้ว

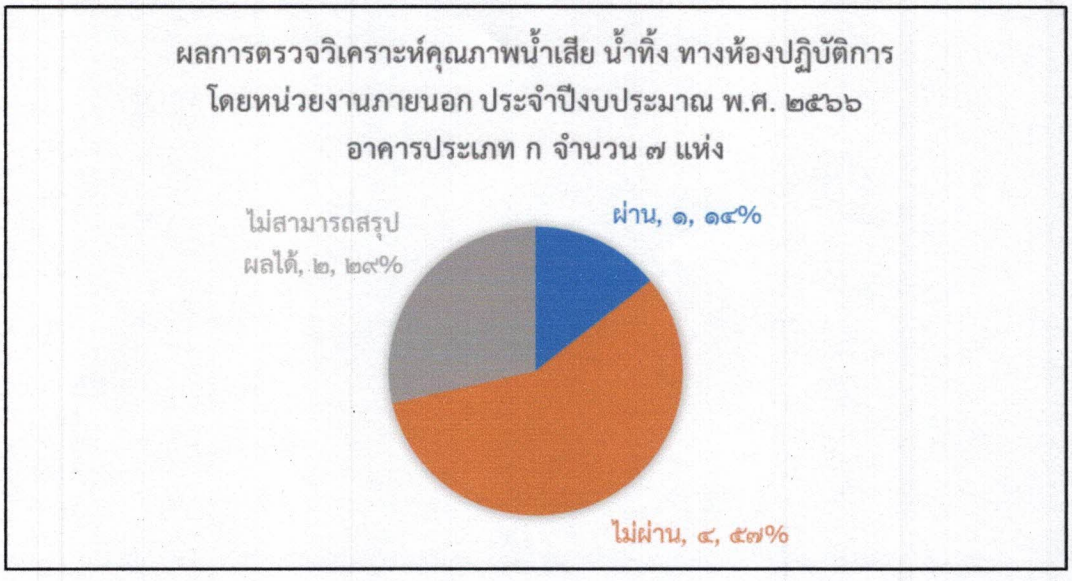

๒) อาคารประเภท ข (ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ - ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร) จำนวน ๖ แห่ง สรุปดังนี้

๒.๑ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำจังหวัดอ่างทอง

๒) สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง

/ ๒.๒ มีเรือนจำ...


๒.๒ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

๑) เรือนจำกลางนครราชสีมา

๒) เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

๓) เรือนจำจังหวัดนราธิวาส

๒.๓ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ไม่สามารถสรุปผลได้ เนื่องจากพารามิเตอร์ไม่ครบ จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ ๑) เรือนจำกลางพัทลุง

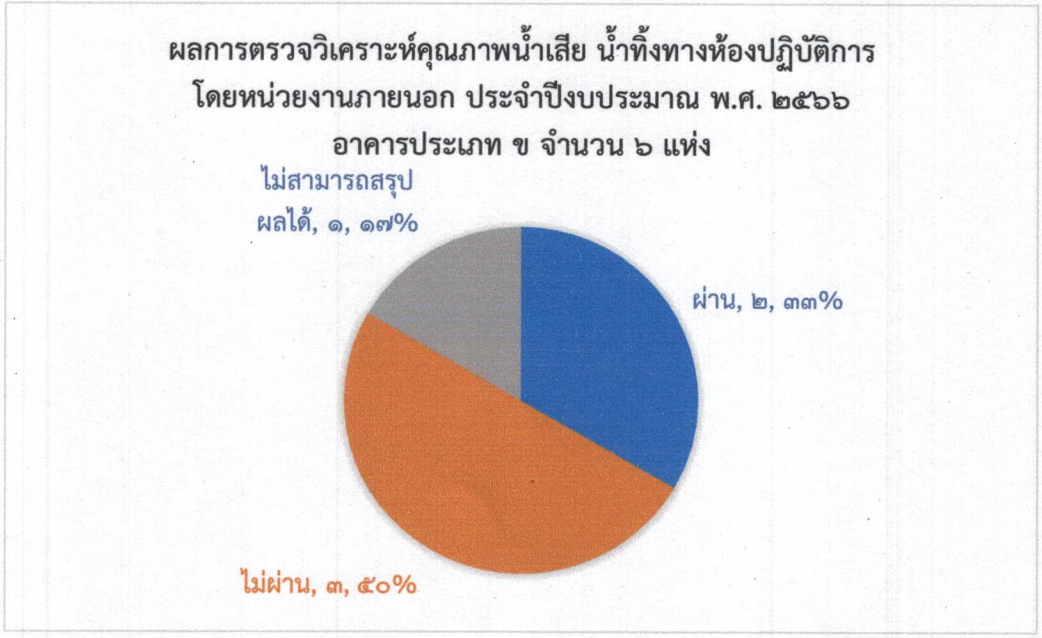

๓. สรุปพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่าน ๕ อันดับแรก ได้แก่


๑) ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)

๒) ค่าสารละลายได้ทั้งหมด

๓) ค่าสารแขวนลอย

๔) ค่าไนโตรเจน

๕) ค่าน้ำมันและไขมัน

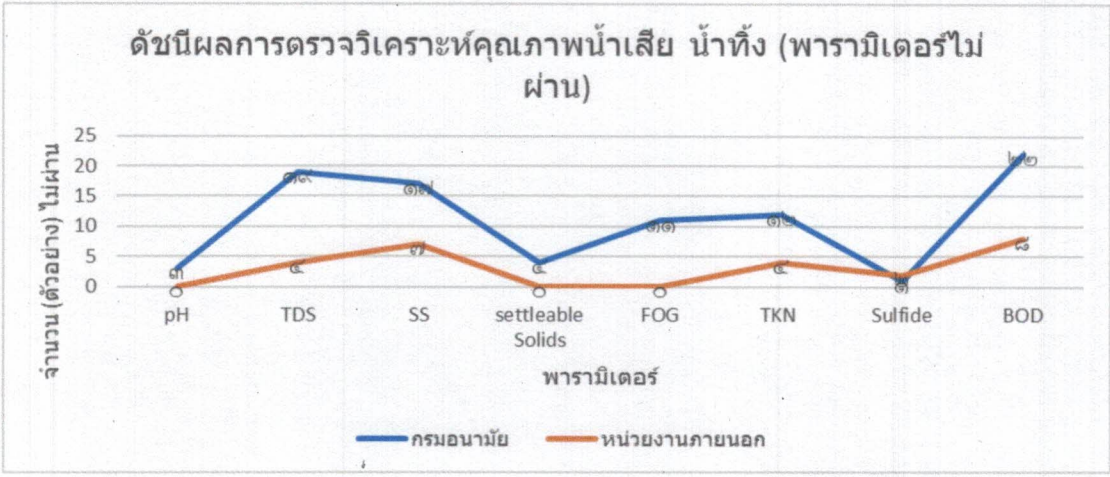

รายชื่อเรือนจำ ทัณฑสถานและสถานกักขัง ที่ยังไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๔ แห่ง

๑. เรือนจำกลางขอนแก่น
๒. เรือนจำกลางเขาบิน
๓. เรือนจำกลางคลองเปรม
๔. เรือนจำกลางคลองไผ่
๕. เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา
๖. เรือนจำกลางชลบุรี
๗. เรือนจำกลางเชียงใหม่
๘. เรือนจำกลางนครปฐม
๙. เรือนจำกลางพิษณุโลก
๑๐. เรือนจำกลางระยอง
๑๑. เรือนจำกลางลำปาง
๑๒. เรือนจำกลางสงขลา
๑๓. เรือนจำกลางสมุทรปราการ
๑๔. เรือนจำกลางสมุทรสงคราม
๑๕. เรือนจำกลางอุดรธานี
๑๖. เรือนจำกลางอุบลราชธานี
๑๗. เรือนจำกลางกำแพงเพชร
๑๘. เรือนจำกลางตาก
๑๙. เรือนจำกลางบางขวาง
๒๐. เรือนจำกลางเพชรบุรี
๒๑. เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี
๒๒. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
๒๓. เรือนจำพิเศษมีนบุรี
๒๔. เรือนจำพิเศษธนบุรี
๒๕. เรือนจำพิเศษพัทยา
๒๖. เรือนจำจังหวัดกระบี่
๒๗. เรือนจำจังหวัดกาฬสินธุ์
๒๘. เรือนจำจังหวัดชัยนาท
๒๙. เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ
๓๐. เรือนจำจังหวัดตรัง
๓๑. เรือนจำจังหวัดนครนายก
๓๒. เรือนจำจังหวัดนนทบุรี
๓๓. เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี
๓๔. เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓๕. เรือนจำจังหวัดพะเยา
๓๖. เรือนจำจังหวัดพังงา
๓๗. เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก
๓๘. เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
๓๙. เรือนจำจังหวัดภูเก็ต
๔๐. เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร
๔๑. เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๔๒. เรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด
๔๓. เรือนจำจังหวัดระนอง
๔๔. เรือนจำจังหวัดลำพูน
๔๕. เรือนจำจังหวัดสงขลา
๔๖. เรือนจำจังหวัดสระบุรี
๔๗. เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
๔๘. เรือนจำจังหวัดสุโขทัย
๔๙. เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๐. เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ
๕๑. เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์
๕๒. เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี
๕๓. เรือนจำจังหวัดชุมพร
๕๔. เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์
๕๕. เรือนจำจังหวัดสตูล
๕๖. เรือนจำอำเภอไชยา
๕๗. เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า
๕๘. เรือนจำอำเภอทุ่งสง
๕๙. เรือนจำอำเภอนางรอง
๖๐. เรือนจำอำเภอบัวใหญ่
๖๑. เรือนจำอำเภอปากพนัง
๖๒. เรือนจำอำเภอฝาง
๖๓. เรือนจำอำเภอภูเขียว
๖๔. เรือนจำอำเภอแม่สอด
๖๕. เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง
๖๖. เรือนจำอำเภอรัตนบุรี
๖๗. เรือนจำอำเภอสวรรคโลก
๖๘. เรือนจำอำเภอนาทวี
๖๙. เรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี
๗๐. เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์
๗๑. เรือนจำอำเภอชัยบาดาล
๗๒. เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ
๗๓. เรือนจำอำเภอเทิง
๗๔. เรือนจำอำเภอพล
๗๕. เรือนจำอำเภอหล่มสัก
๗๖. เรือนจำอำเภอหลังสวน
๗๗. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
๗๘. ทัณฑสถานหญิงกลาง
๗๙. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี
๘๐. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา

รายชื่อเรือนจำ ทัณฑสถานและสถานกักขัง ที่ยังไม่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสีย น้ำทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๙๔ แห่ง (ต่อ)

๘๑. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก
๘๒. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
๘๓. ทัณฑสถานหญิงสงขลา
๘๔. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น
๘๕. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง
๘๖. ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
๘๗. ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
๘๘. ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง
๘๙. ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง
๙๐. ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น
๙๑. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง
๙๒. ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา
๙๓. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก
๙๔. สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช